



# I- Caixa de gordura - NBR 8.160/99

PLANTA BAIXA

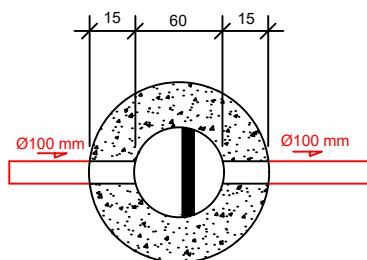


CORTE

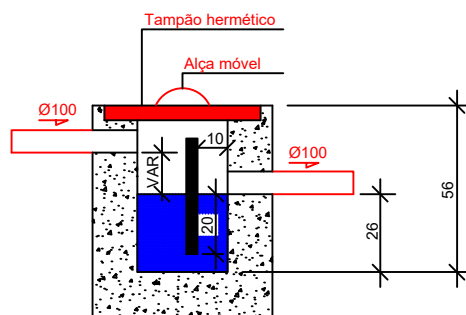

Caixa de gordura CGP - características:

- Impermeável, resistente ao ataque de esgoto, fechada hermeticamente;
- Diâmetro interno : 0,60 cm;
- Parte submersa do septo separador de gordura: 0,20 m;
- Diâmetro nominal da tubulação de saída e entrada: DN 100 mm

# II- Caixa de Inspeção - NBR 8.160/99

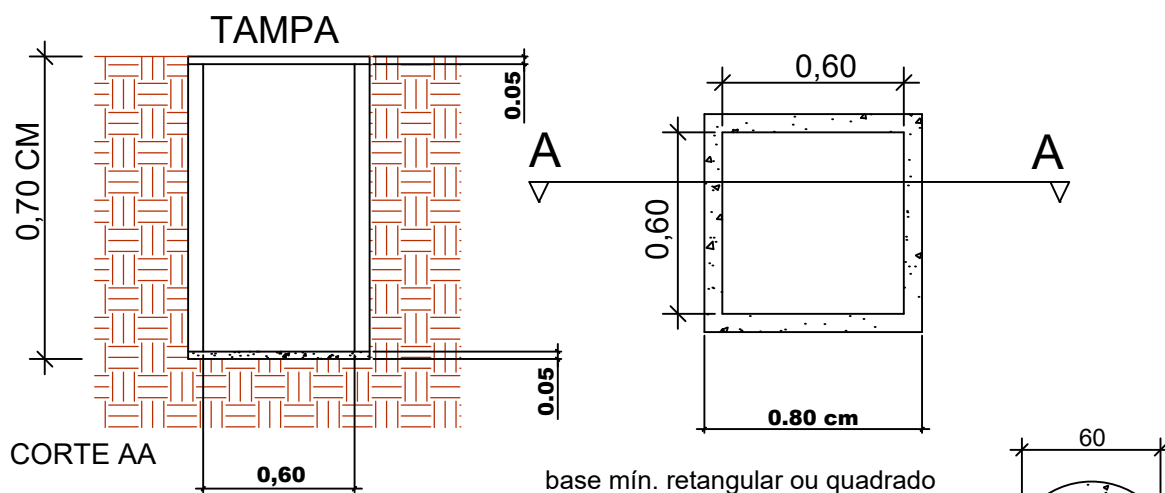

\*Obs: possuir tampa de fácil remoção e perfeita vedação

\*Obs: Alvenaria com bloco de vedação 09 x 39 x 19 cm

\*Obs: Poderá ser pré-moldada em concreto armado

base mín. cilíndrica

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

### UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI)

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO

GUIA:		SEM/ESC.	FOLHA 01/05
SARJETA:		LOCAL: PEDRO DE TOLEDO	
ÁREA PAV:			
SEM ESC.			

ENG. JEFERSON SERRADILHA SCHUIDNT  
CREASP 5069992012  
Diretor de Obras