


III- Fossa séptica - NBR 7.229/93

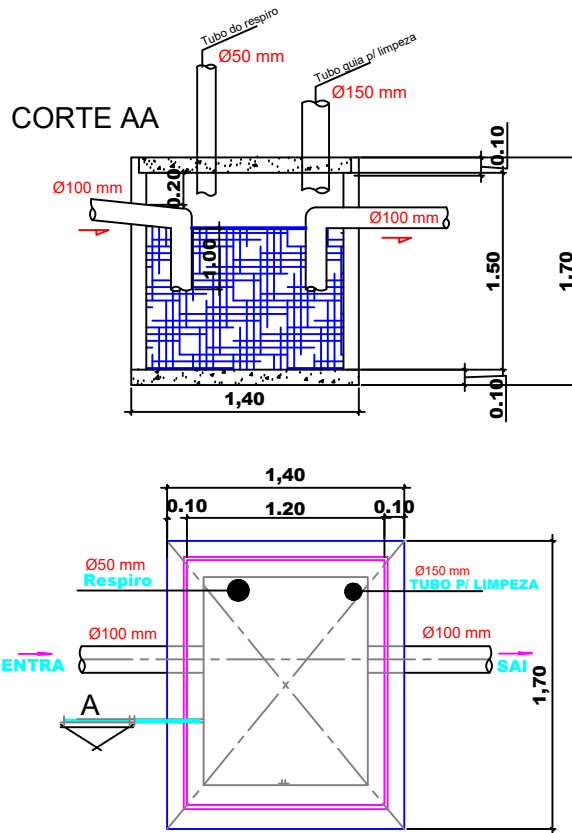

Volúme mínimo útil: de 1.990 litros, com até 6 moradores, temperatura entre 10 e 20°C, limpeza anual do tanque e tempo de detenção de 1 dia.

Dimensões:

- Conforme projeto
- Altura máxima dos anéis, no caso de fabricação em concreto: $0,50 \pm 0,10$ m

Espessura da Parede:

- Concreto armado no local: 8 a 10 cm de espessura ou Bloco de Concreto de 09 x 19 x 39 cm devidamente impermeabilizado e argamassado.
- Plástico reforçado em fibra de vidro (PRFV): $\geq 4,0$ mm;
- Polietileno (PE): $\geq 6,0$ mm.

Identificação da Fossa

- Placa visível constando nome do fabricante, data de fabricação, construído de acordo com a NBR 7.229/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI)

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO

GUIA:		SEM/ESC.	FOLHA 02/05
SARJETA:		LOCAL: PEDRO DE TOLEDO	
ÁREA PAV:			
SEM ESC.			

ENG. JEFERSON SERRADILHA SCHUIDNT
CREASP 5069992012
Diretor de Obras